赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

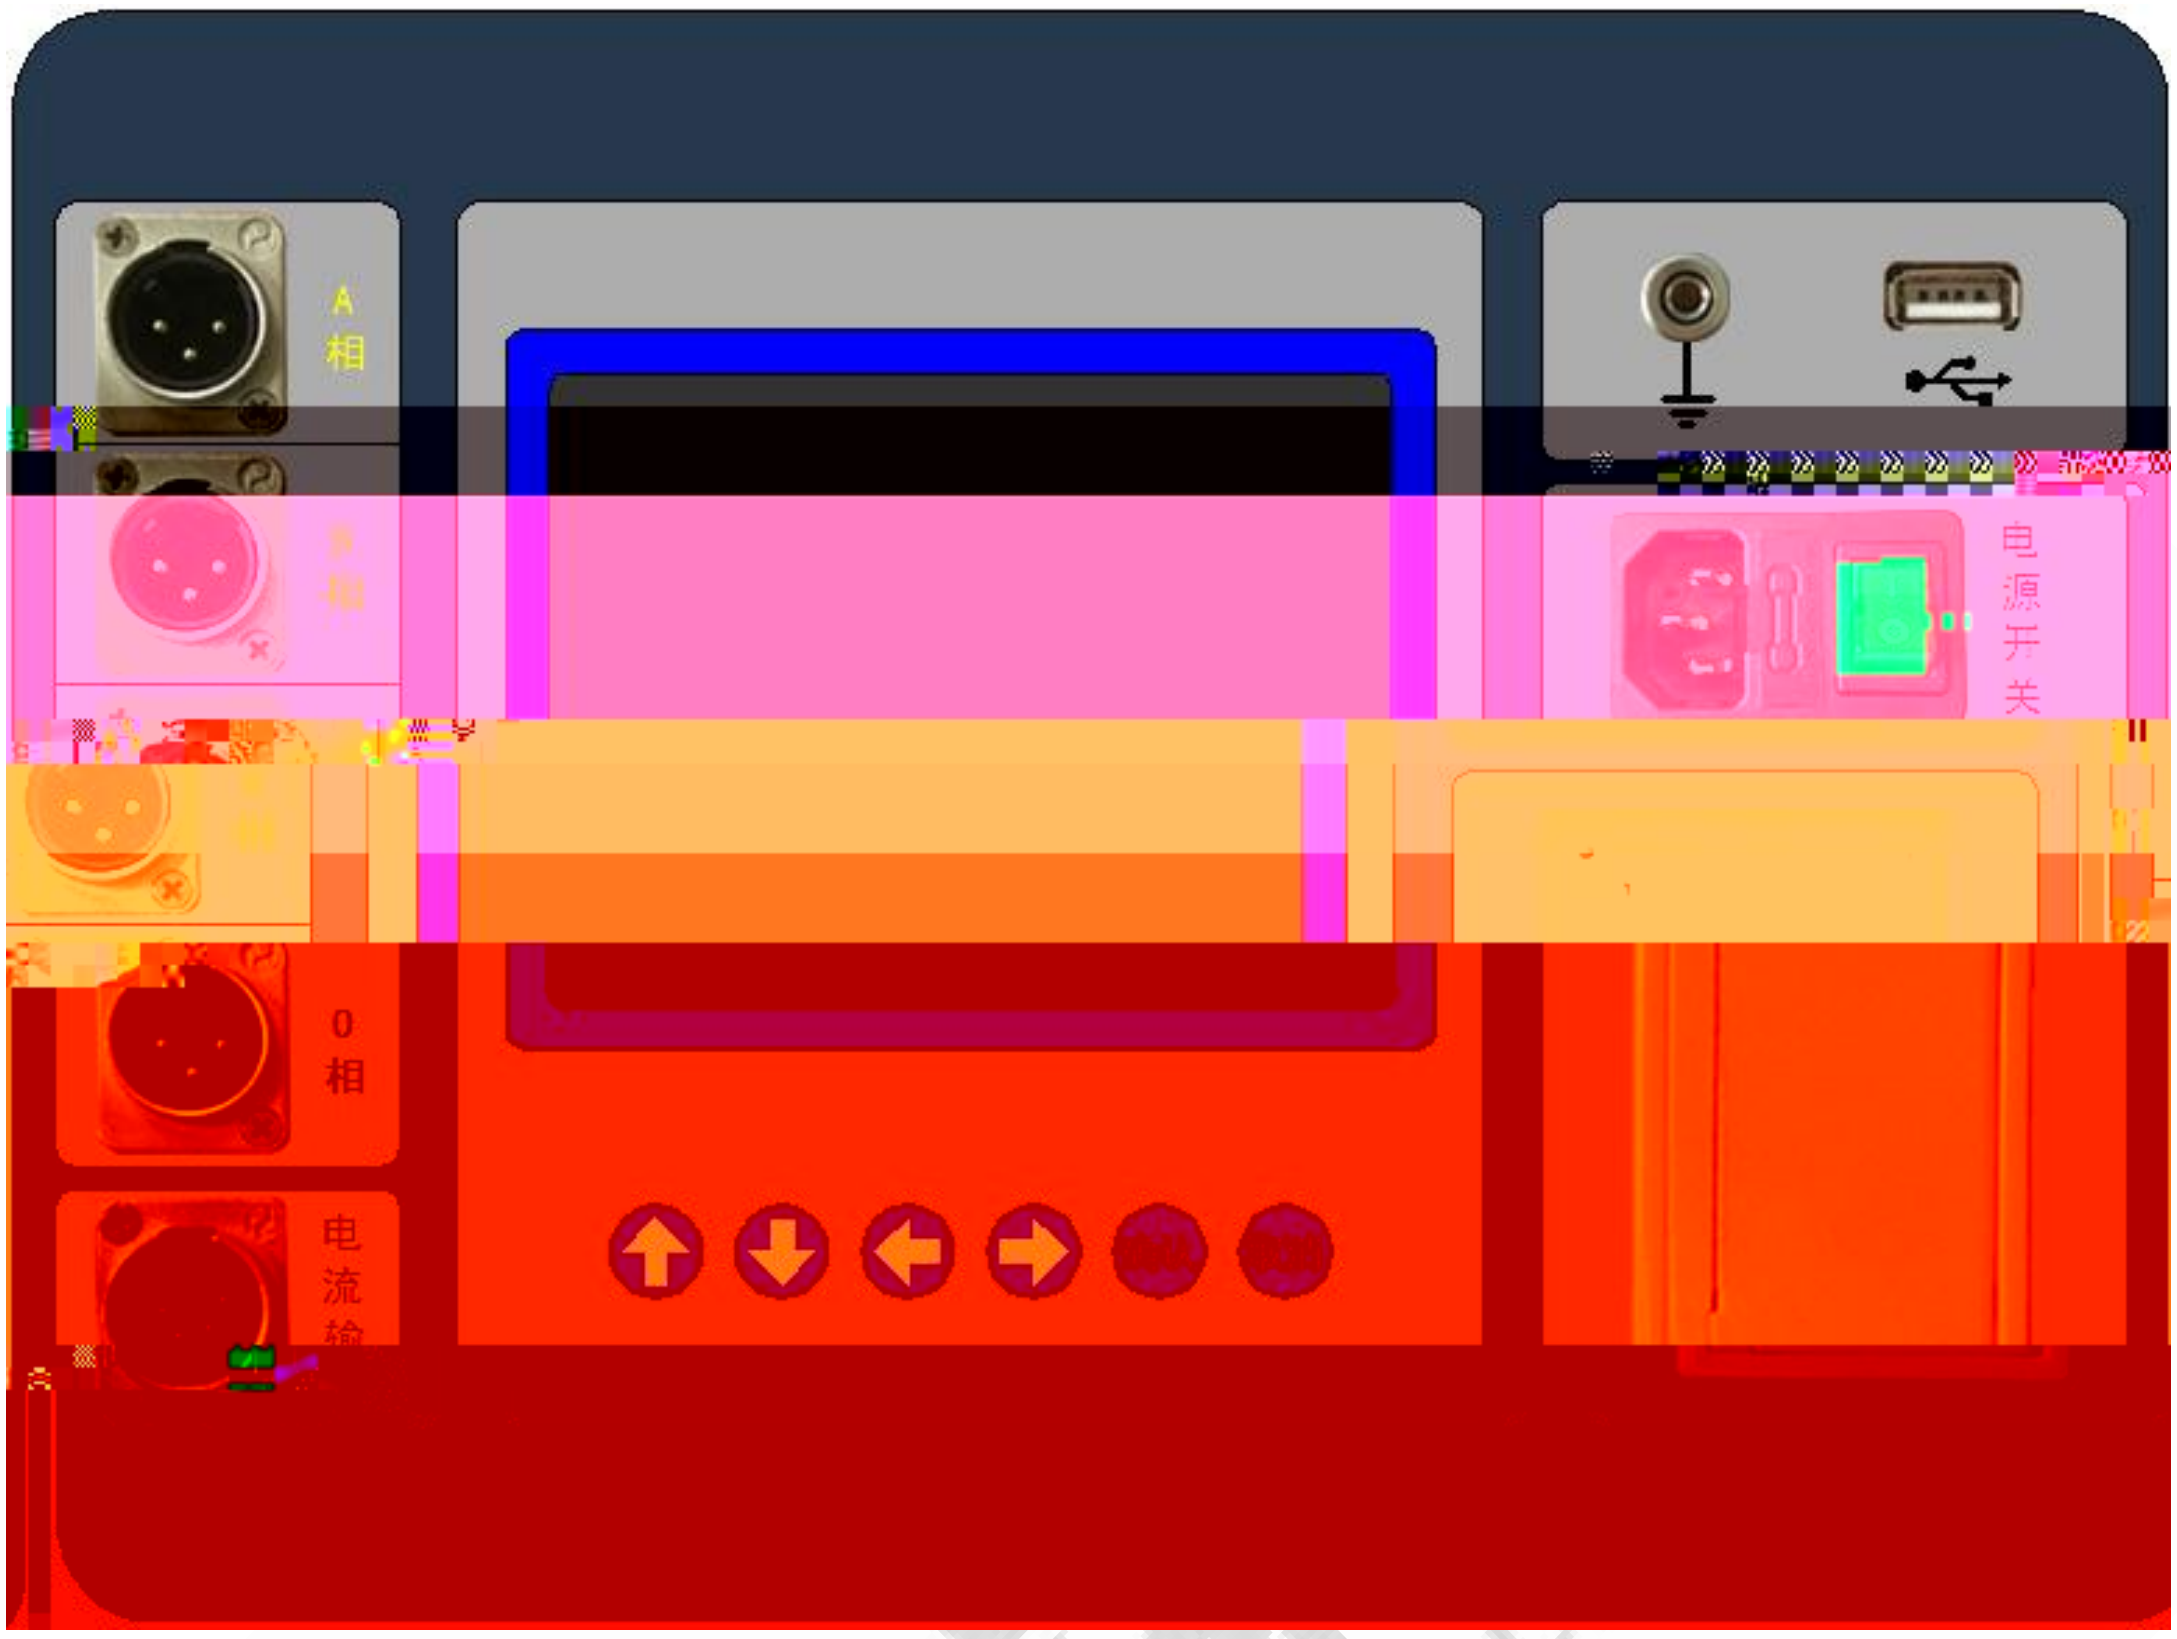
A
相
0
相
电
流
输
电
源
开
关

赫兹
HERTZ

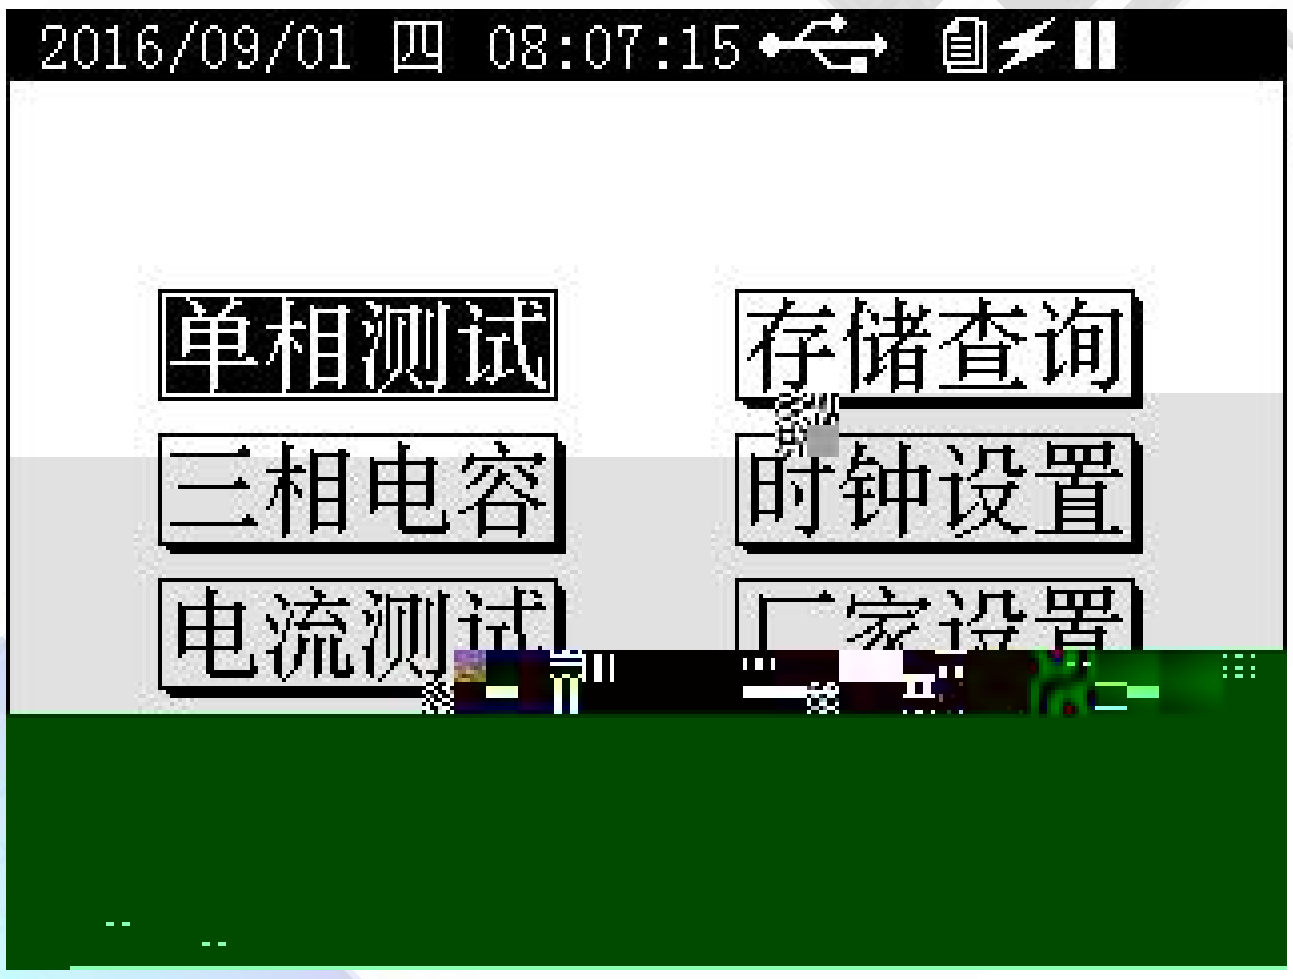
2016/09/01 四 08:07:15
单相测试
存储查询
三相电容
时钟设置
电流测试
厂家设置

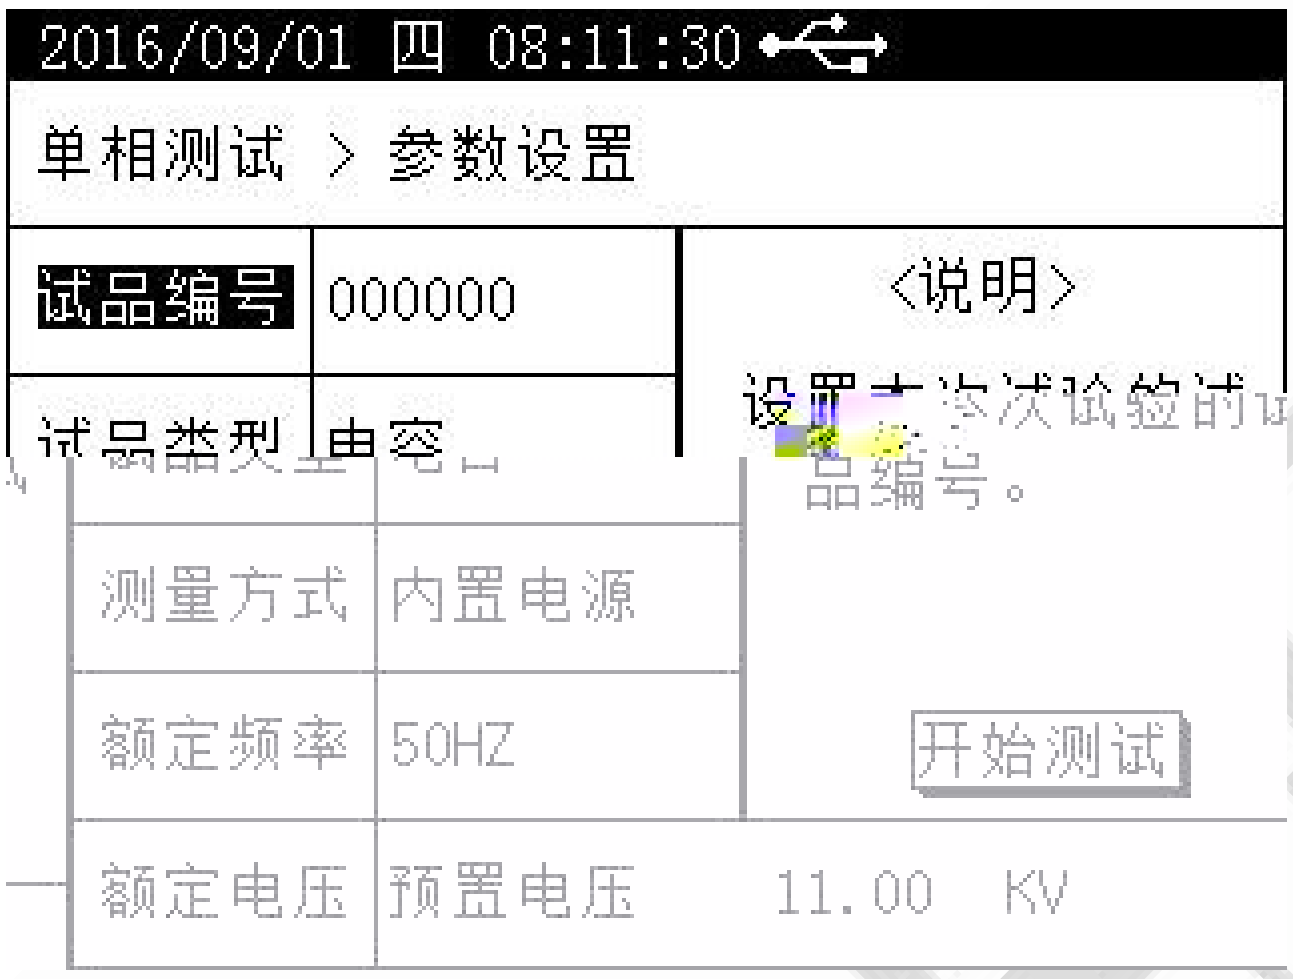

2016/09/01 四 08:11:30

单相测试 > 参数设置

试品编号	000000
试品类型	电容
测量方式	内置电源
额定频率	50HZ
额定电压	预置电压 11.00 KV

<说明>

设置本次试验的试品编号。

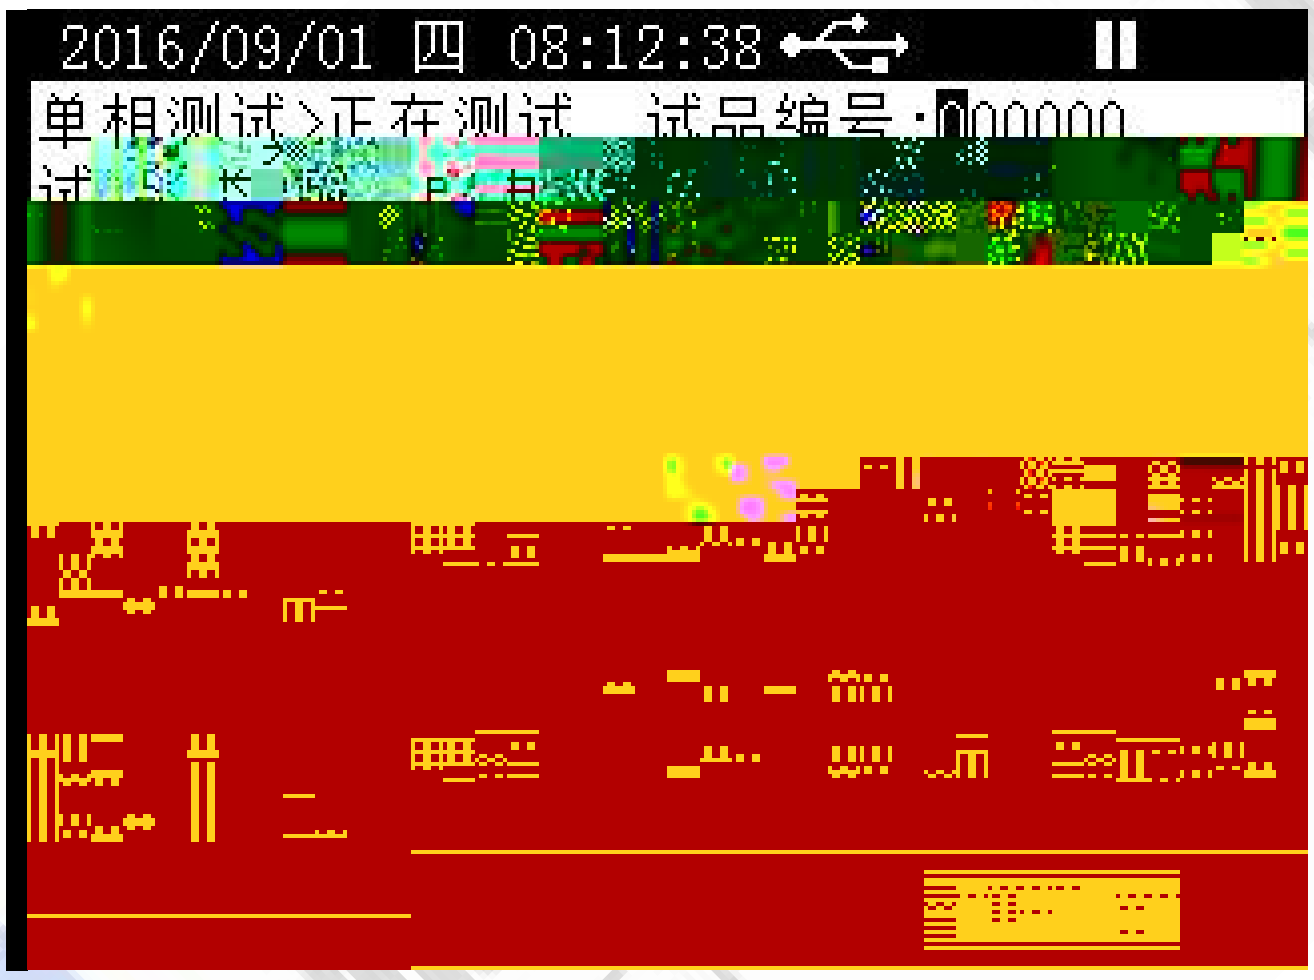

2016/09/01 四 08:12:38

单相测试>正在测试 试品编号:000000

赫兹电力 HERTZ POWER

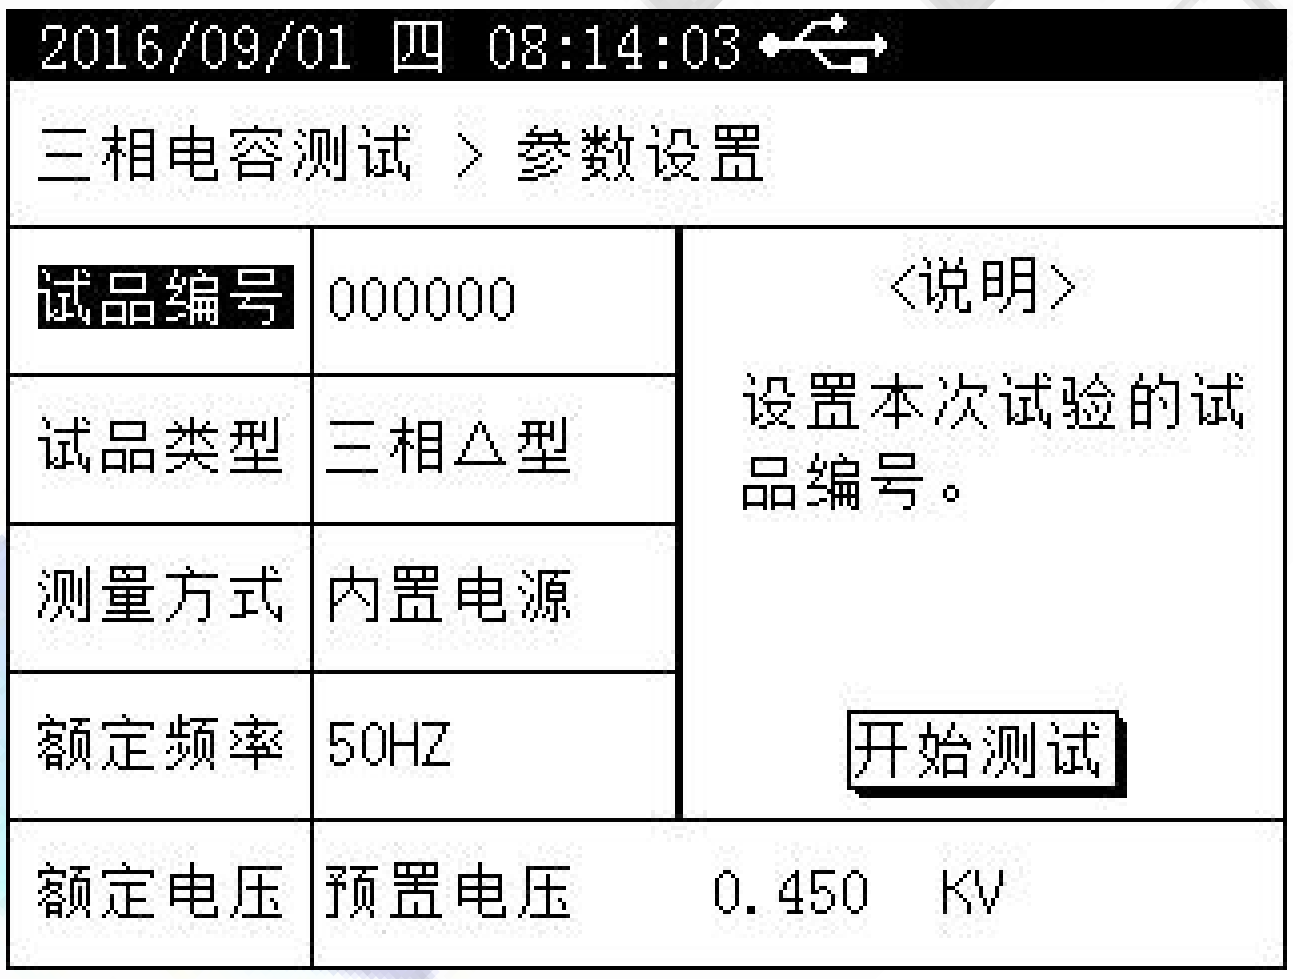

2016/09/01 四 08:14:03

三相电容测试 > 参数设置

试品编号	000000	<说明> 设置本次试验的试品编号。
试品类型	三相△型	
测量方式	内置电源	
额定频率	50HZ	开始测试
额定电压	预置电压 0.450 KV	

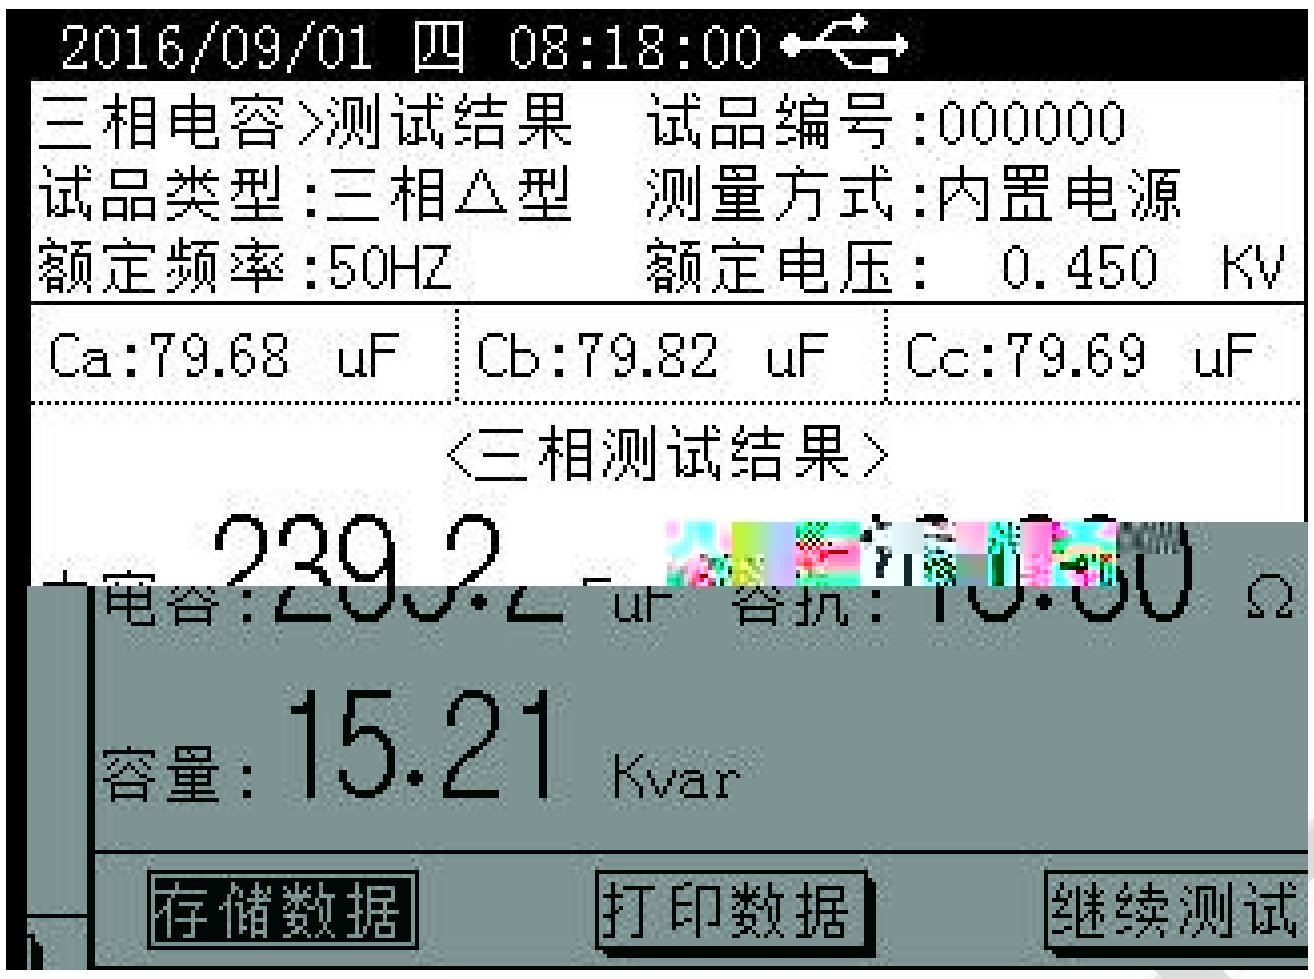

2016/09/01 四 08:18:00

三相电容>测试结果　试品编号:000000
试品类型:三相△型　测量方式:内置电源
额定频率:50HZ　额定电压:　0.450　KV

Ca:79.68 uF　Cb:79.82 uF　Cc:79.69 uF

<三相测试结果>

电容:239.2 uF　容抗:[illegible] Ω

容量:15.21 Kvar

存储数据
打印数据
继续测试

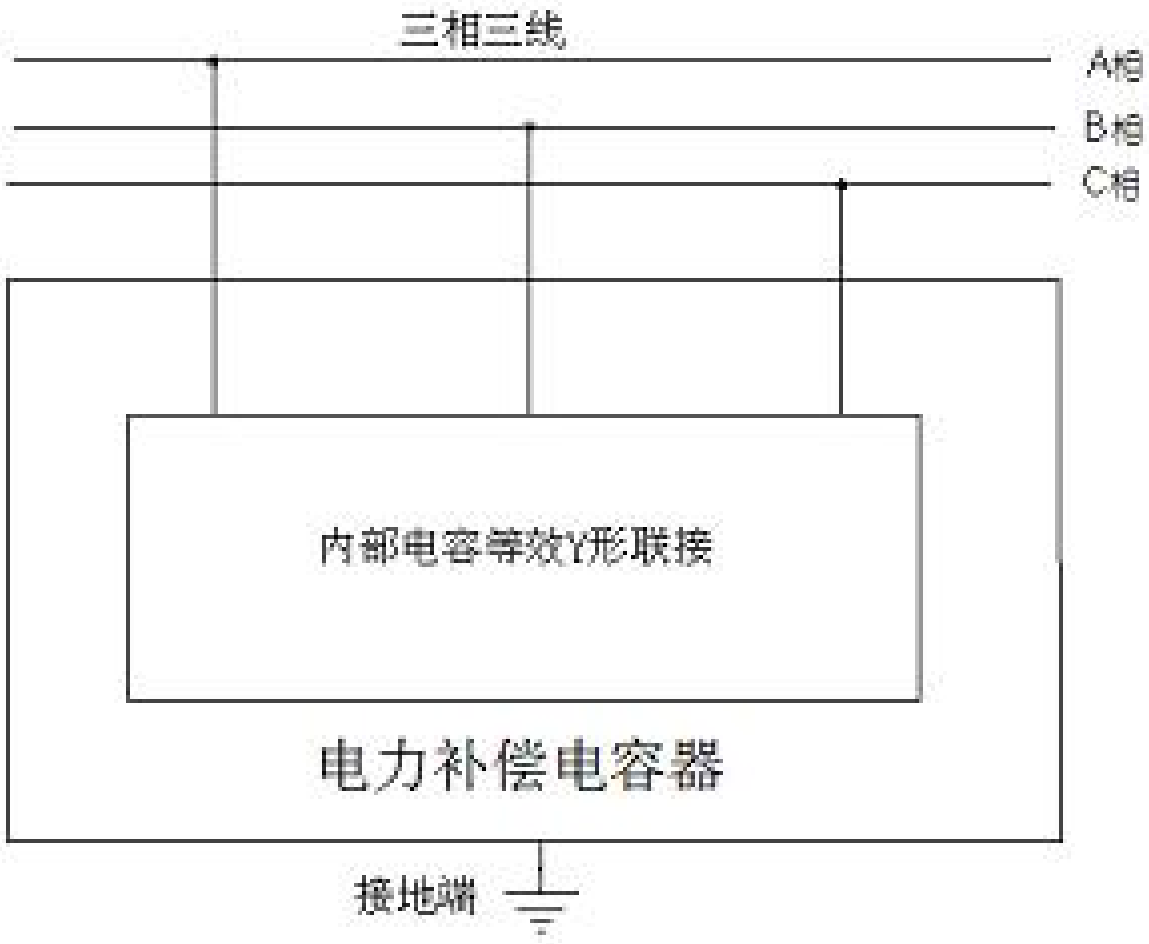
三相三线
A相
B相
C相
内部电容等效Y形联接
电力补偿电容器
接地端

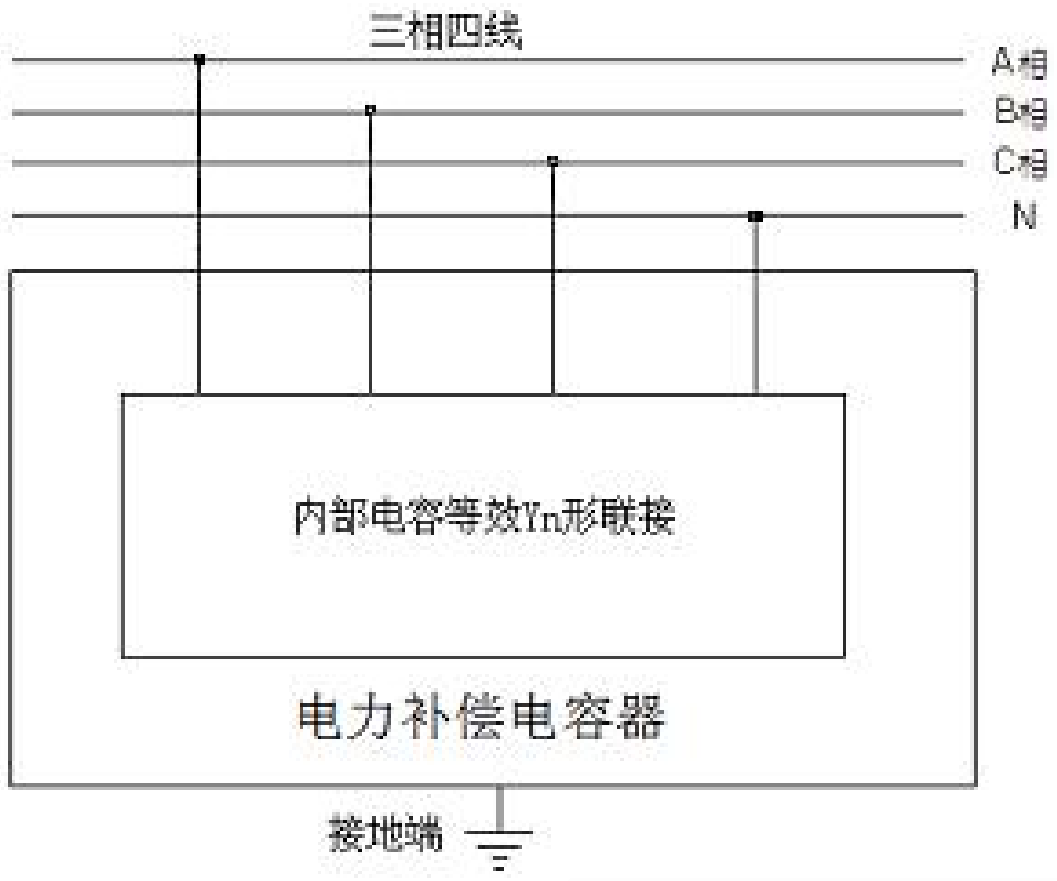
三相四线
A相
B相
C相
N
内部电容等效Yn形联接
电力补偿电容器
接地端

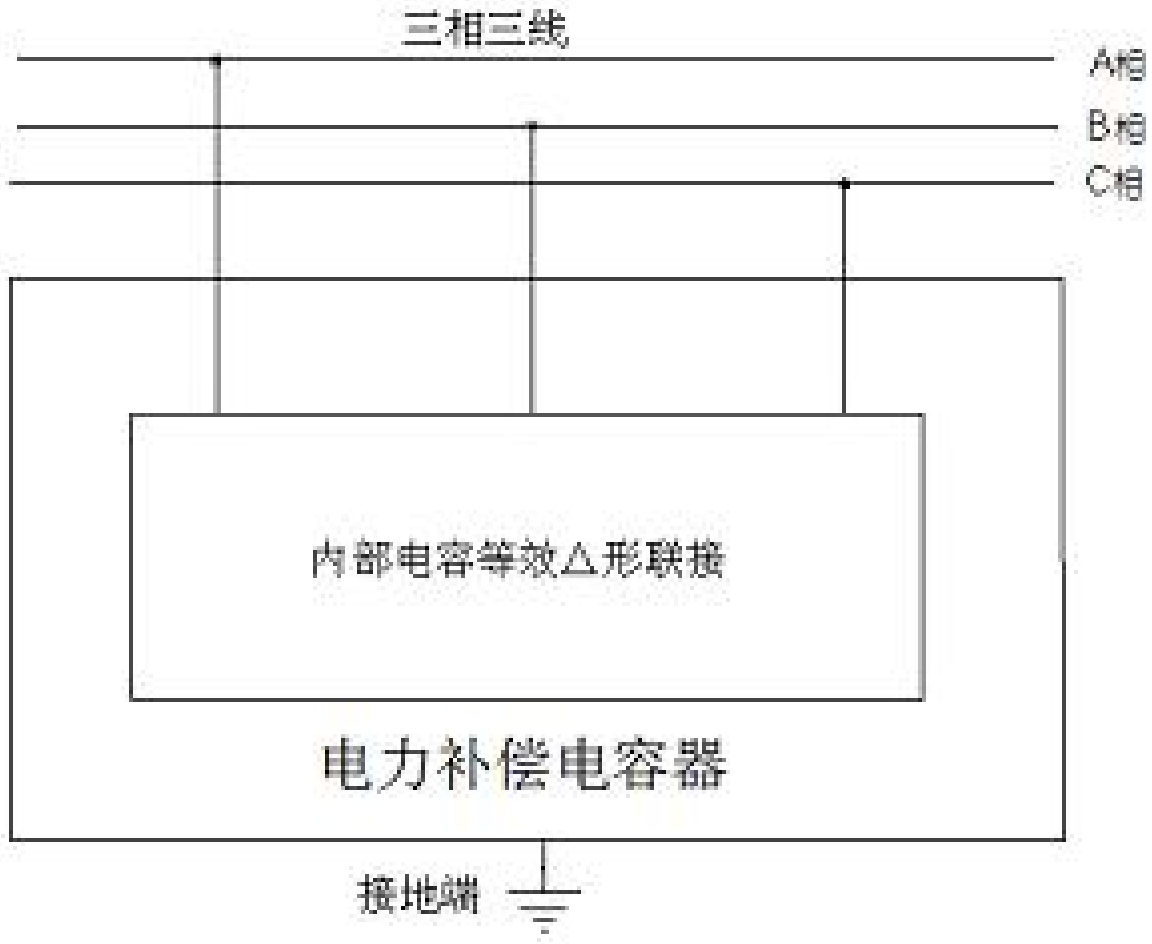
三相三线
A相
B相
C相
内部电容等效△形联接
电力补偿电容器
接地端

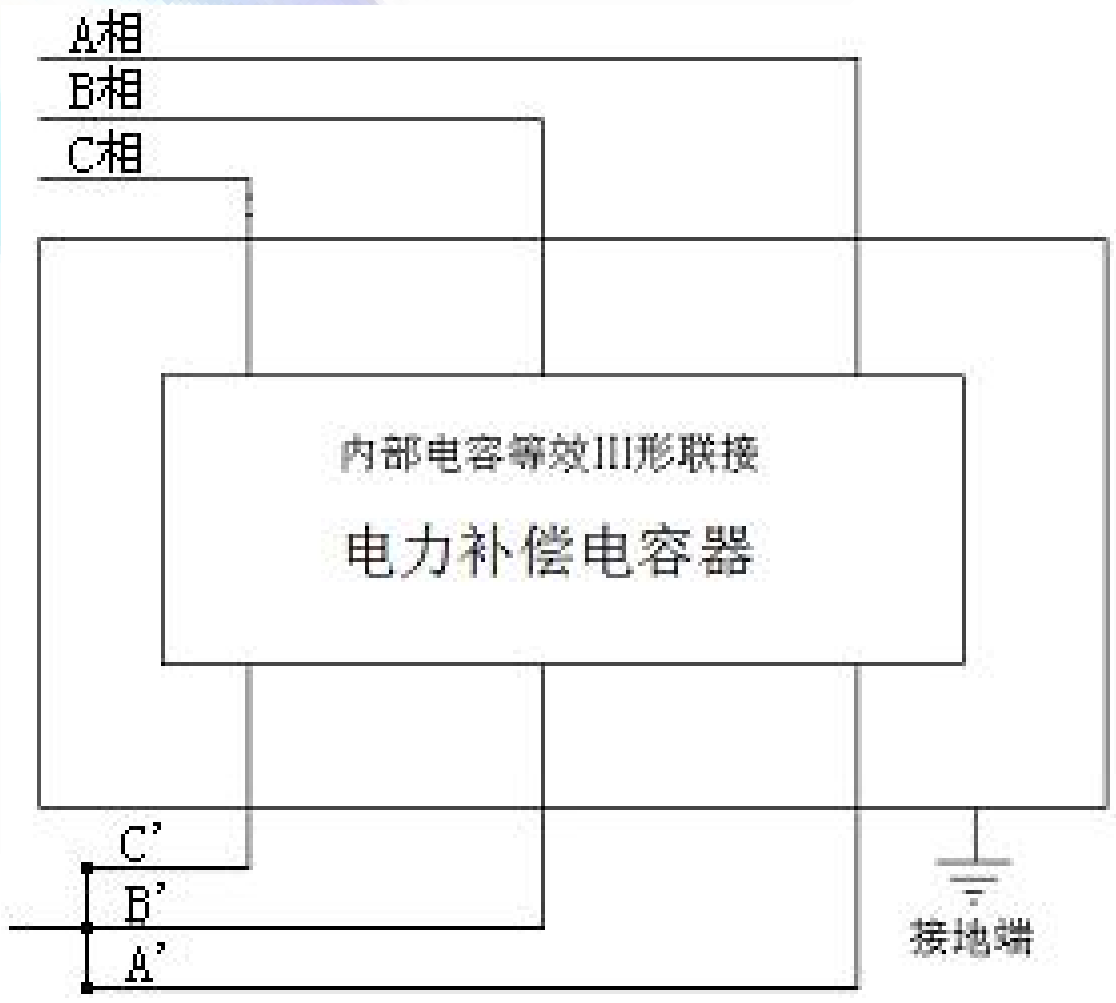
A相
B相
C相
内部电容等效III形联接
电力补偿电容器
C’
B’
A’
接地端

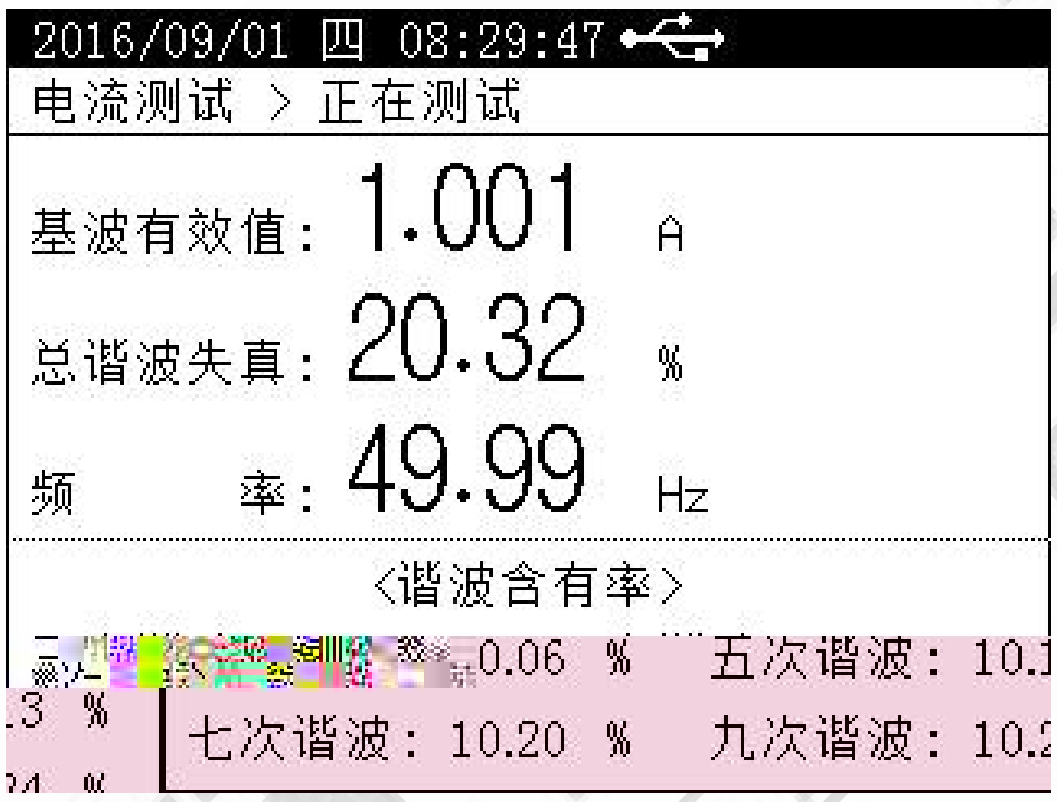

2016/09/01 四 08:29:47

电流测试 > 正在测试

基波有效值：1.001 A

总谐波失真：20.32 %

频　　率：49.99 Hz

<谐波含有率>

0.06 %　五次谐波：10.1

七次谐波：10.20 %　九次谐波：10.2

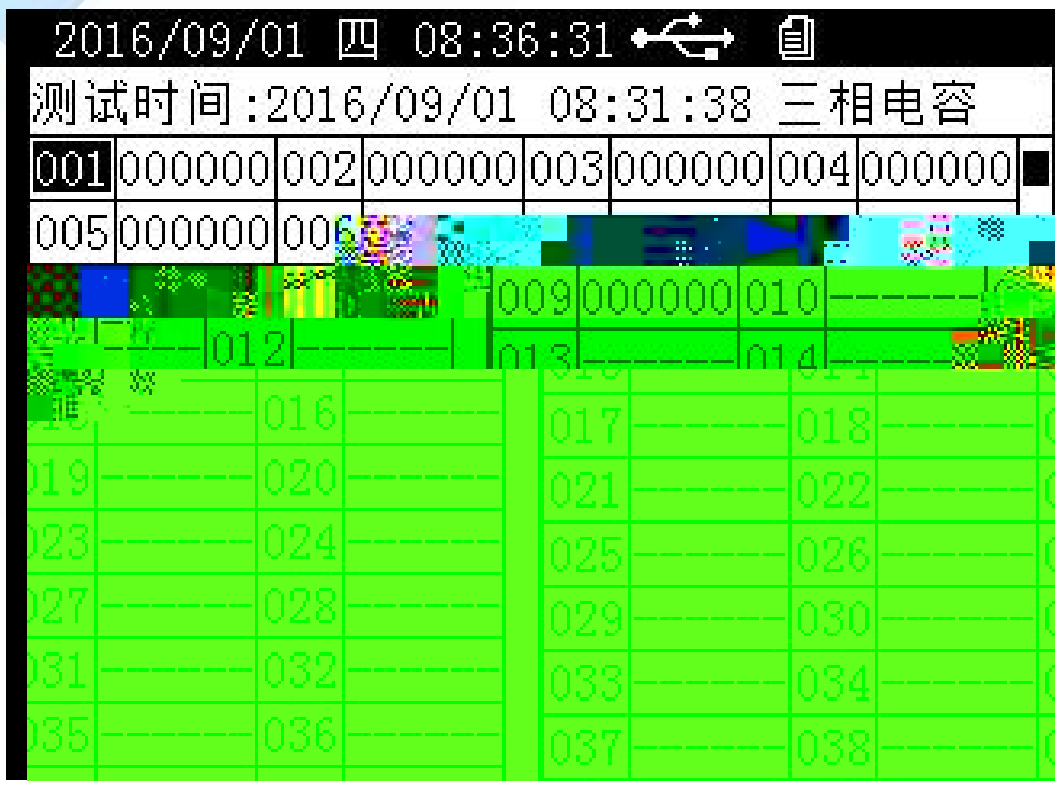

2016/09/01 四 08:36:31

测试时间:2016/09/01 08:31:38 三相电容

001 000000 002 000000 003 000000 004 000000

005 000000 00

009 000000 010 ------

012 ------

013 ------ 014 ------

016 ------

017 ------ 018 ------

019 ------ 020 ------

021 ------ 022 ------

023 ------ 024 ------

025 ------ 026 ------

027 ------ 028 ------

029 ------ 030 ------

031 ------ 032 ------

033 ------ 034 ------

035 ------ 036 ------

037 ------ 038 ------