YDJ-5kVA/50kV

工频耐压试验装置

产品说明书

武汉赫兹电力设备有限公司

YDJ-5kVA/50kV

YDJ-5KVA/50KV

YDJ-5KVA/50KV TDM(G)

ZBK-41006-89

YDJ-5KVA/50KV

1 2

— — — —

— — —

YDJ . . 220V(10kVA
380V) H)
( )) 0~200V(0~400V)
YDJ-5KV

1 3

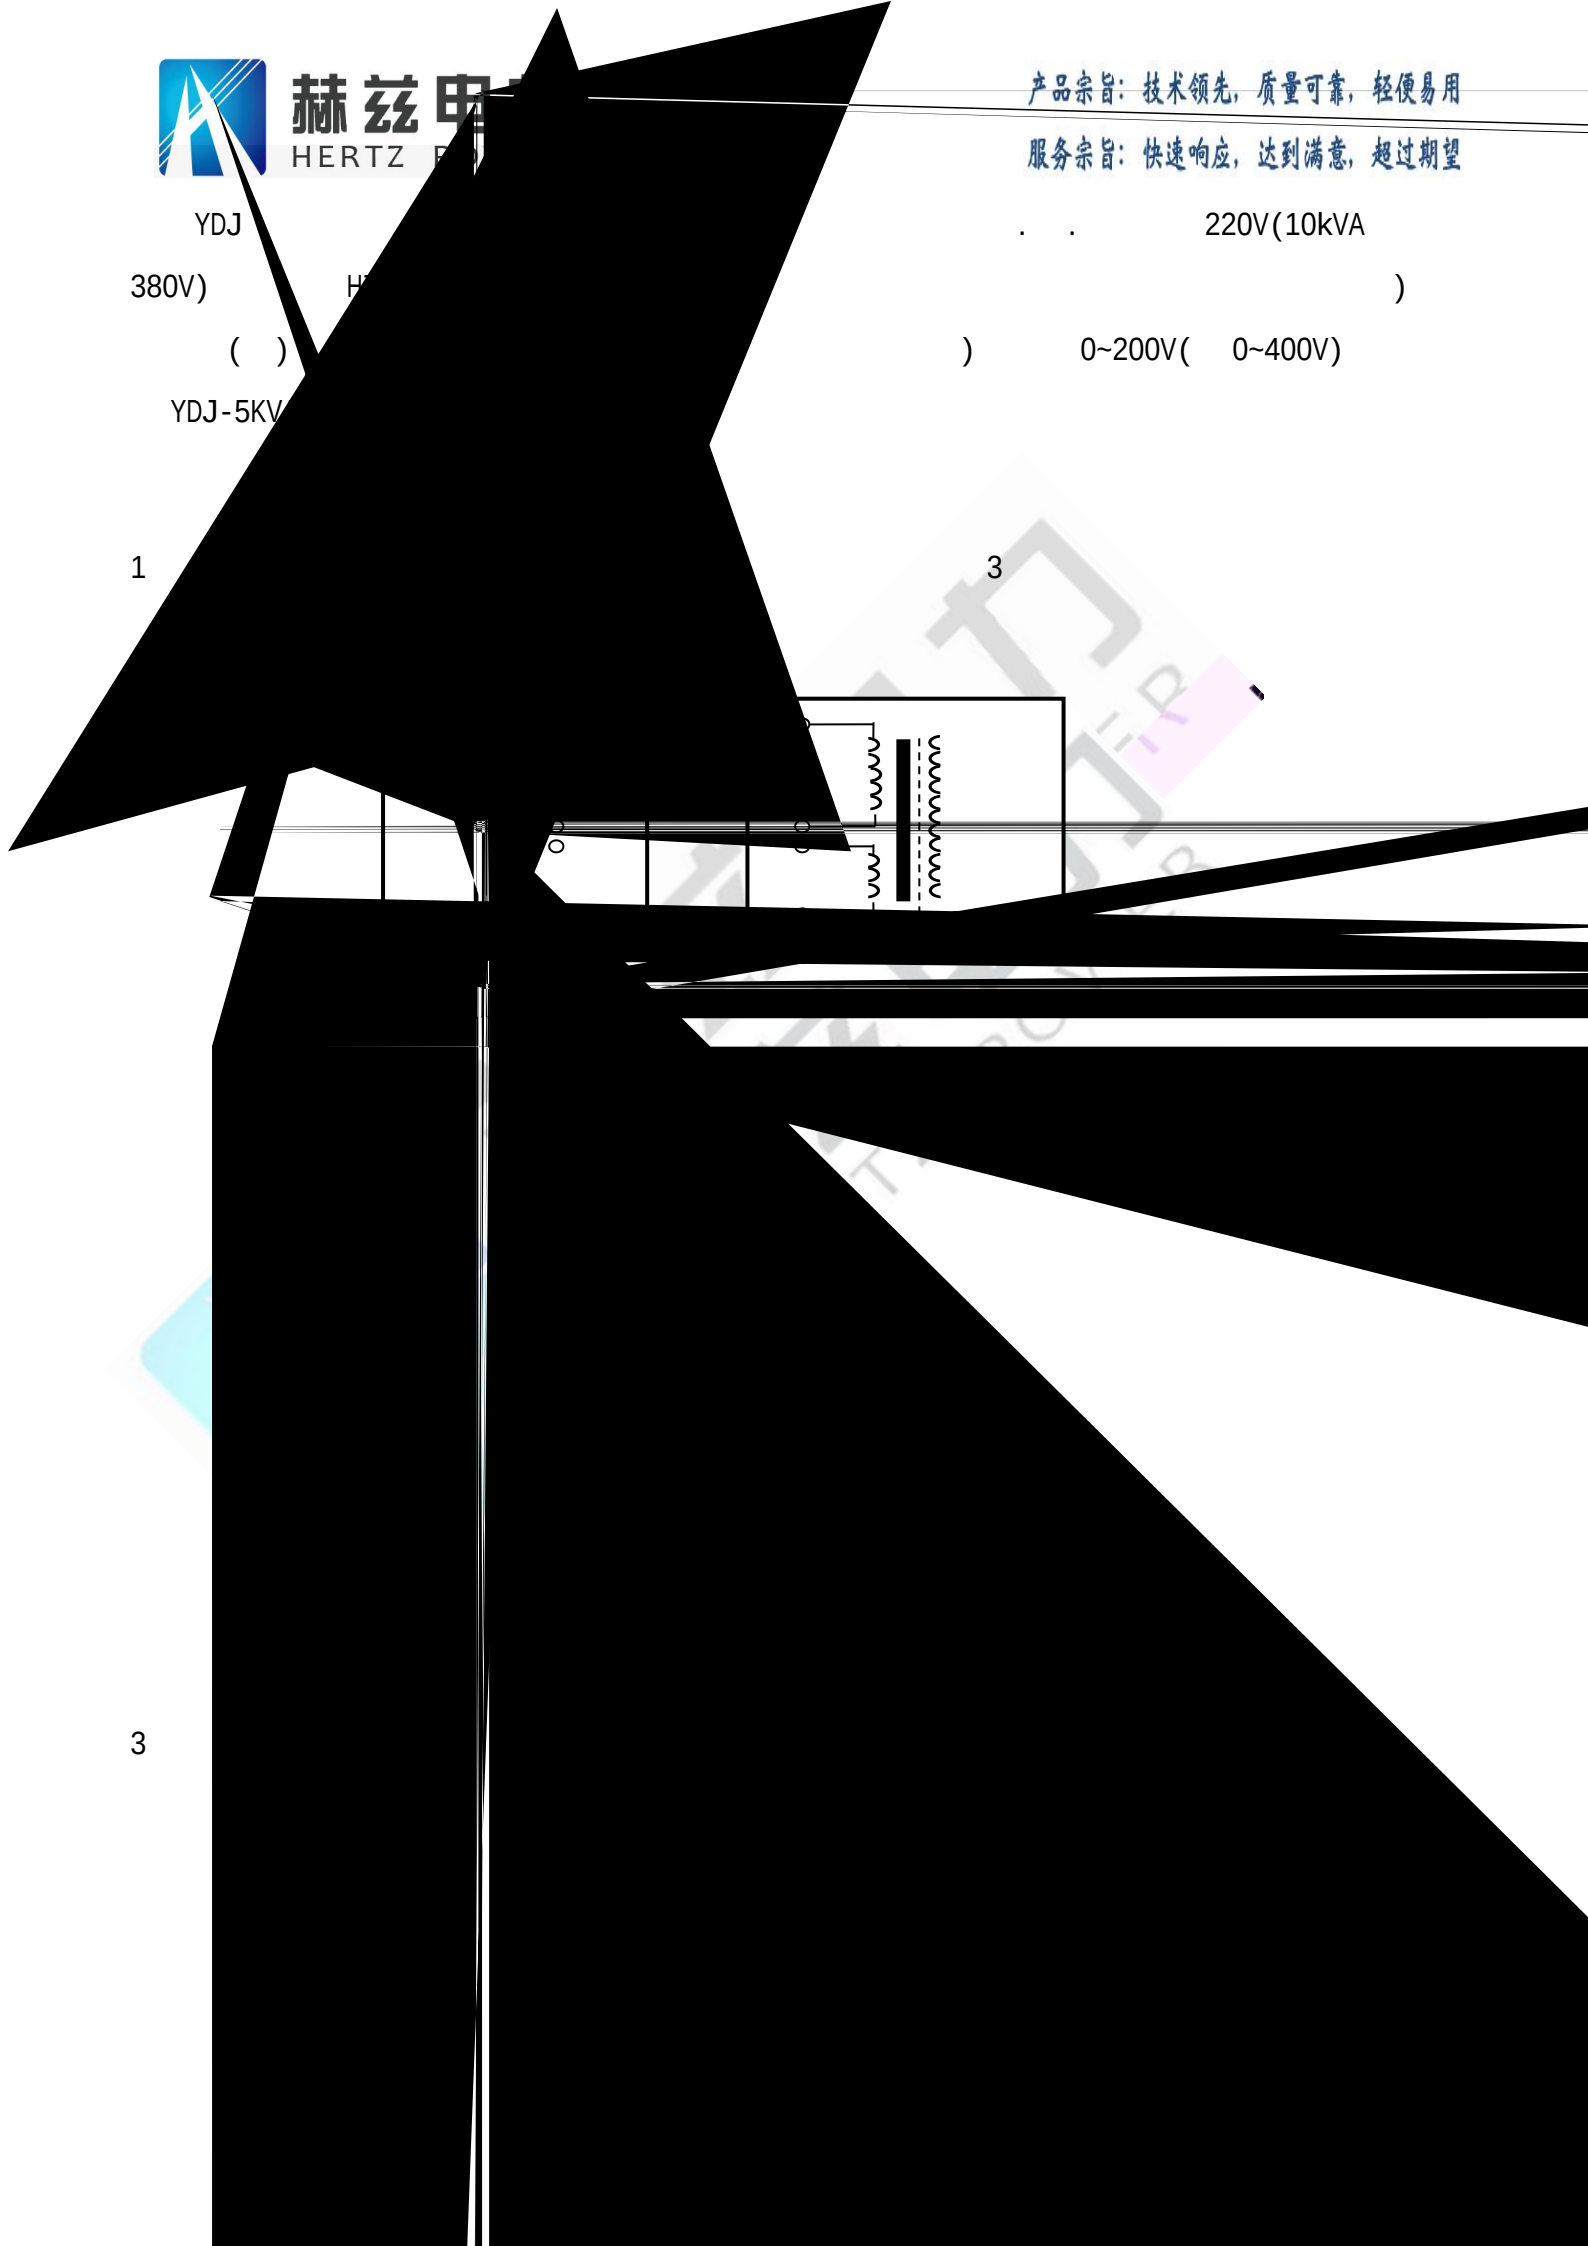

3

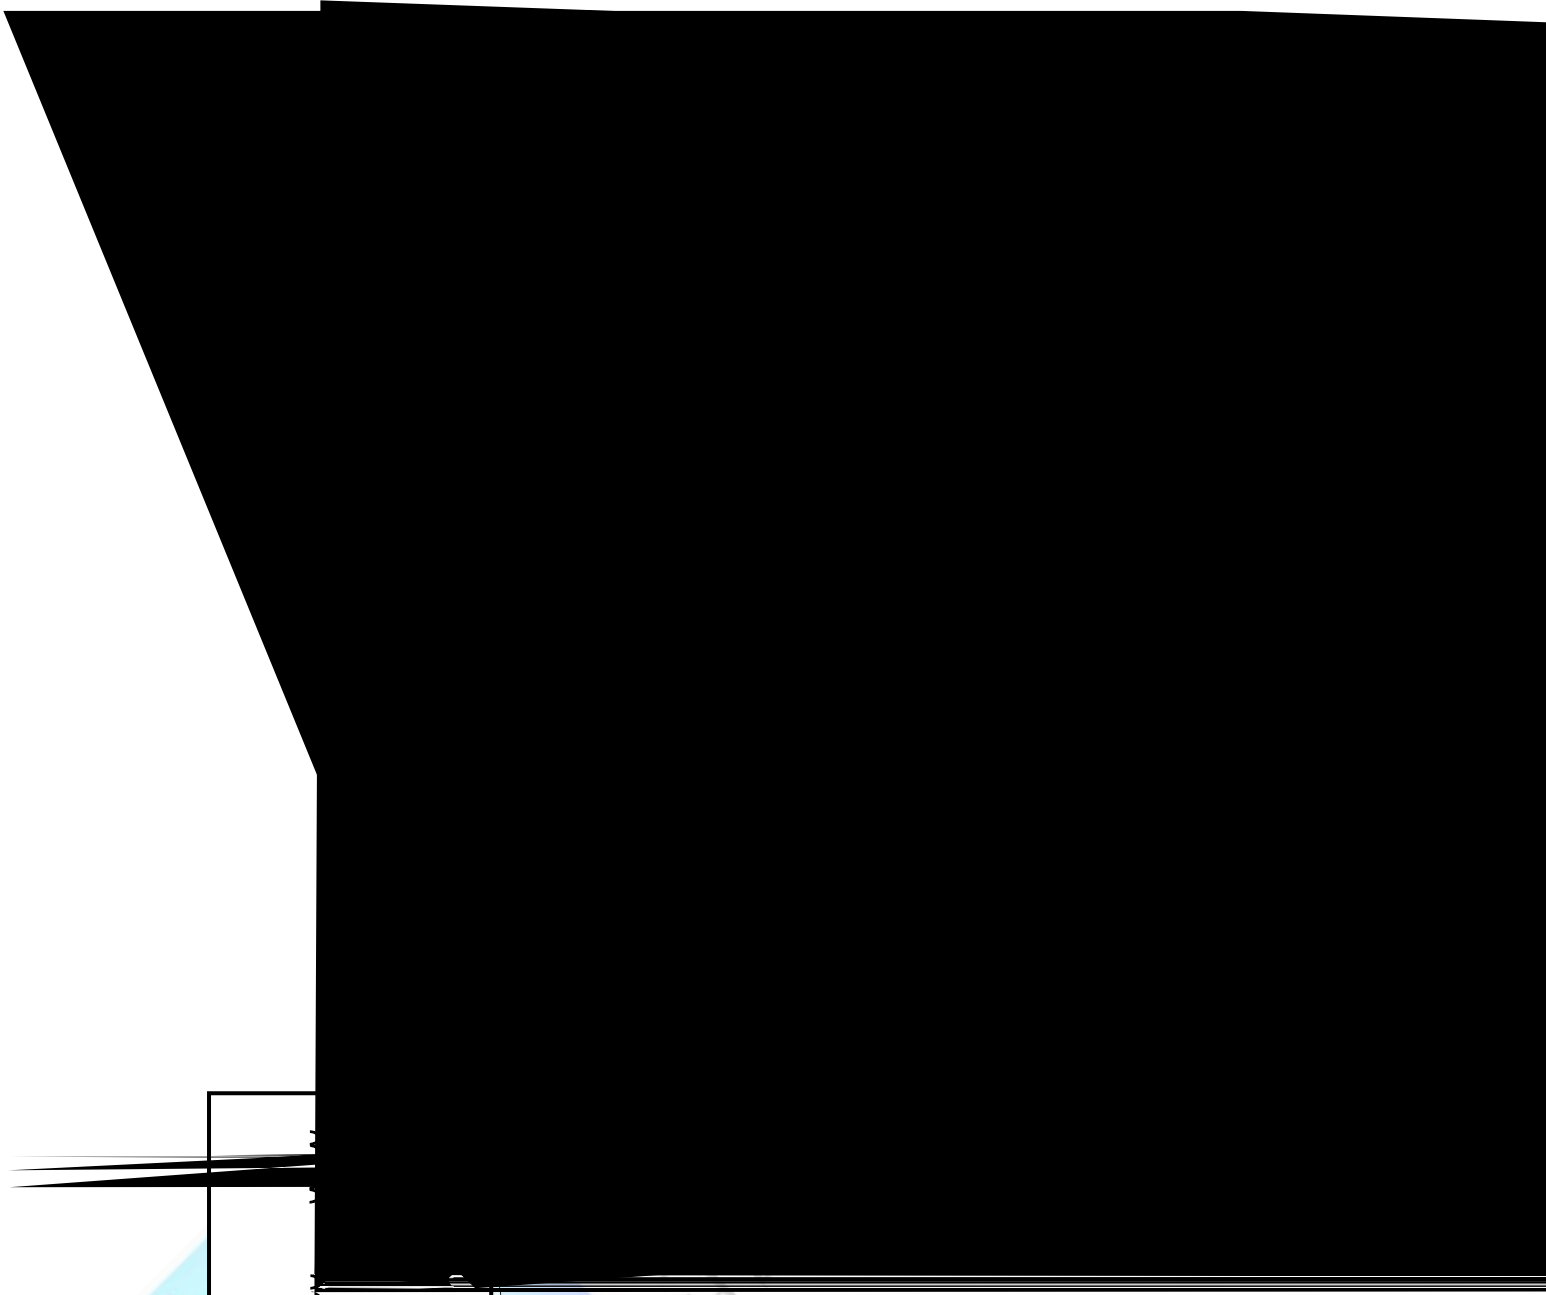

027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

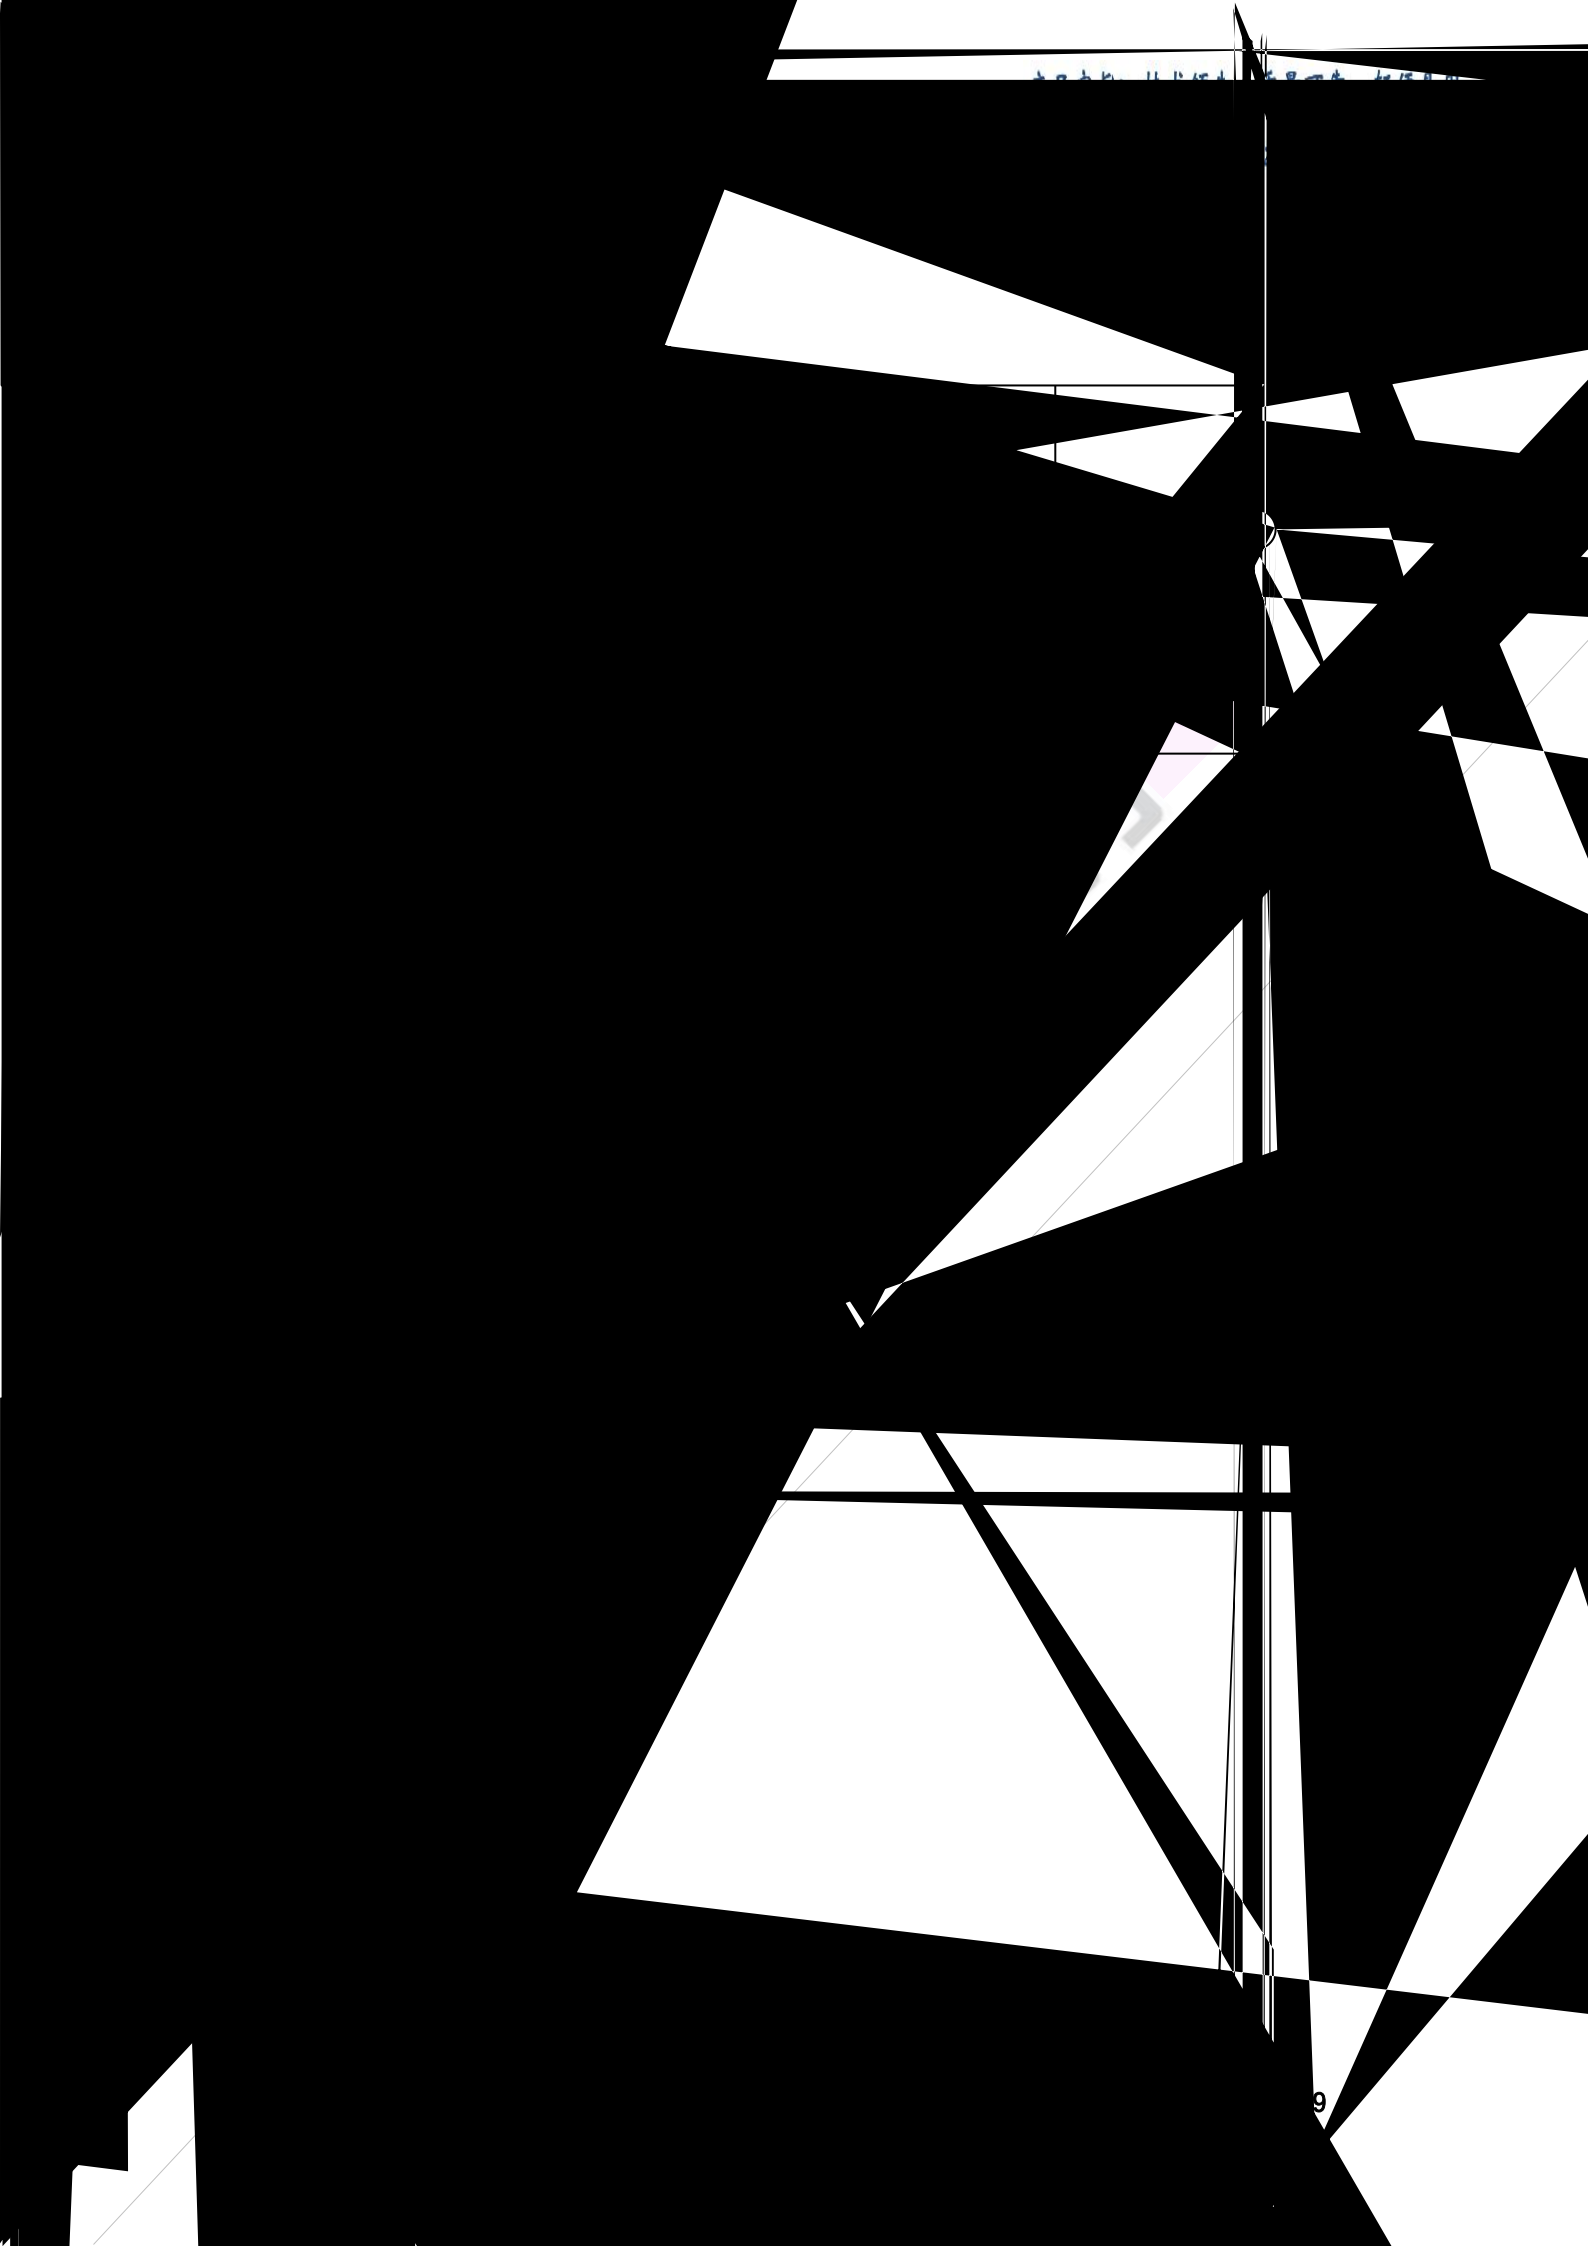

“ ”

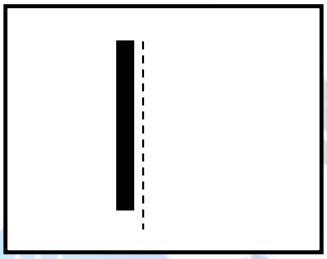

— — —

— — μ —

Ω

μ

赫兹电力 HERTZ POWER

)

A

B

C

D

E

F

50kVA

220V 380V

- 4.7
-
-
- （
）
- （ ）
/

90%

-
- 10kVA
- 0 45.5A
- 0 220V
- 0 100mA
- 0 100kV
- 0 100V
- 1.0 FS ±3
- 1.0 FS ±3
- 0 9999 S( )
- AC220V ±10% 50Hz±2 Hz
- 0 50 ≤85%RH

5kVA 5kVA 30kVA 30kVA 50kVA

5kVA 30kVA 50kVA (

)

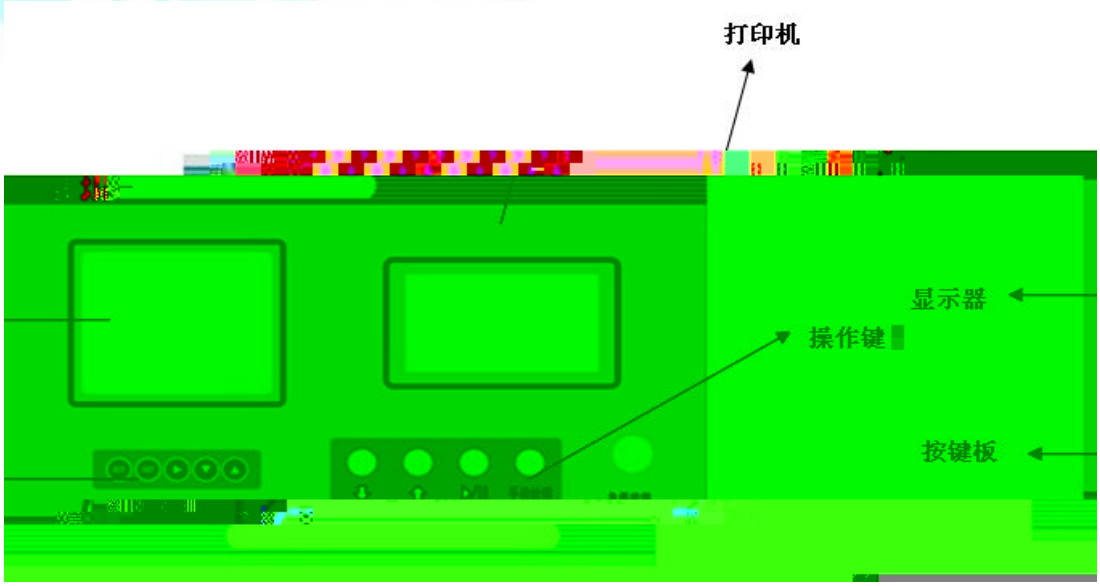

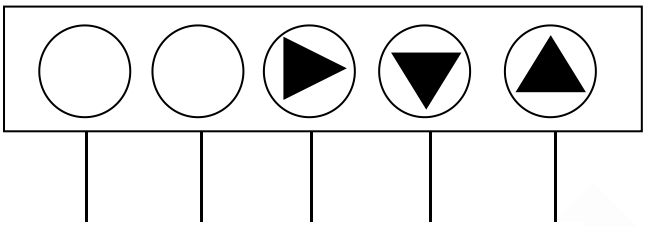

5-2

，

，

，

1.

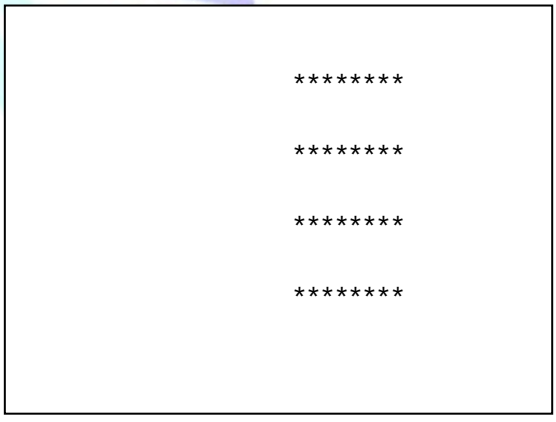

5-1

2.

5-2

-

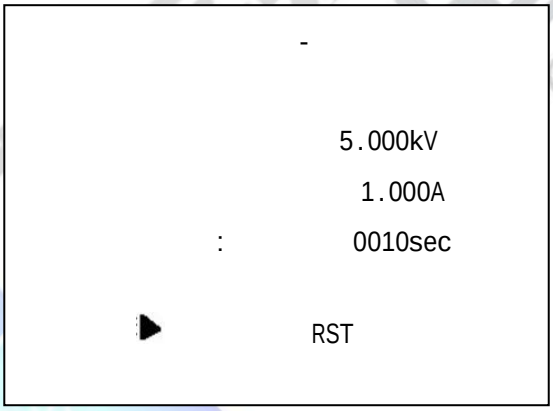

5-3

按▶键启动,按RST键退出 按▶键启动,按RST键退出 ,

,

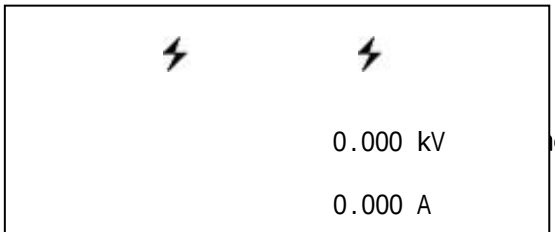

5-4

“ ”

“

”

(7) -

-

5-5

按▶键启动，按RST键退出 按▶键启动，按RST键退出 ，

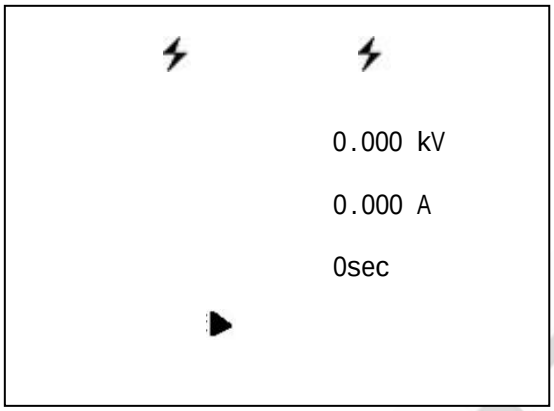
0.000 kV
0.000 A
0sec

5-6

3> -

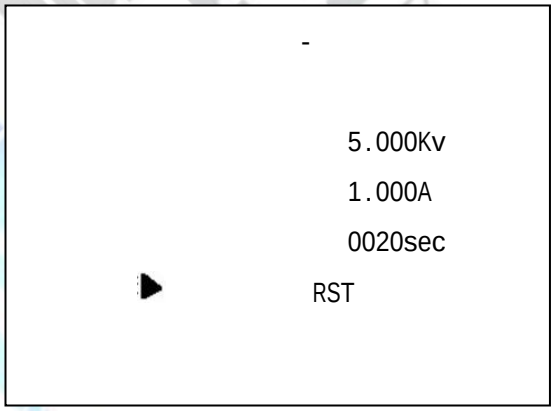
-
5.000Kv
1.000A
0020sec
RST

5-7

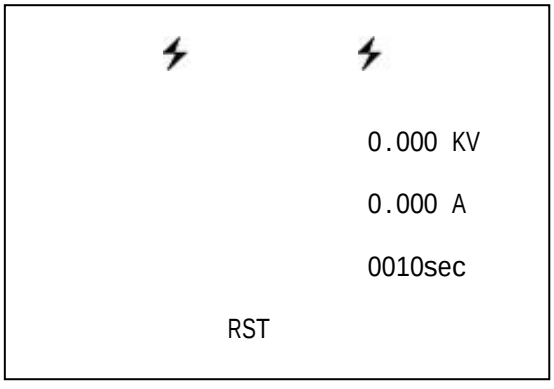
0.000 KV
0.000 A
0010sec
RST

5-8

4> -

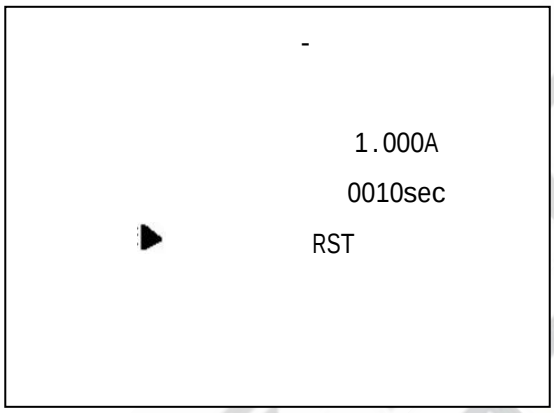

5-10

按▶键启动，按RST键退出 按▶键启动，按RST键退出 ，

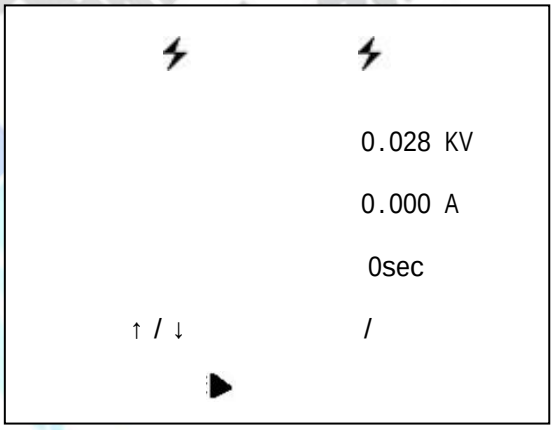

5-11

5>

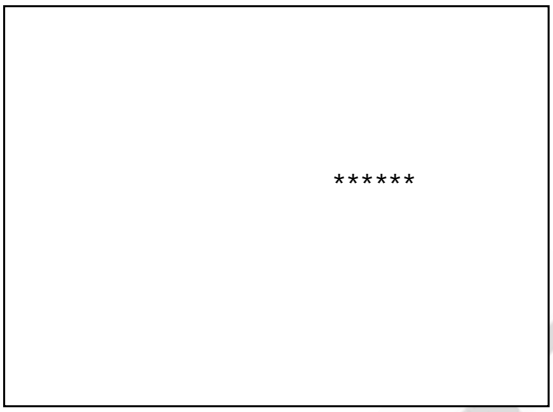

222200

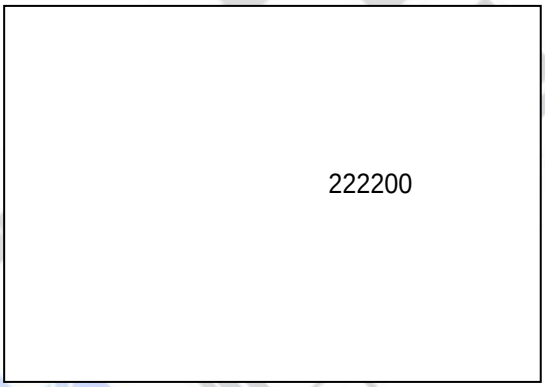

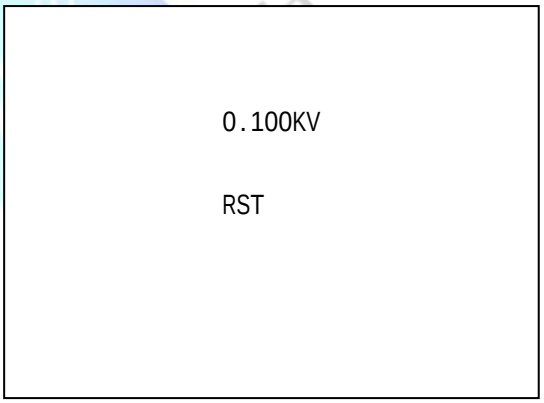

5-8

000000

555555

027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

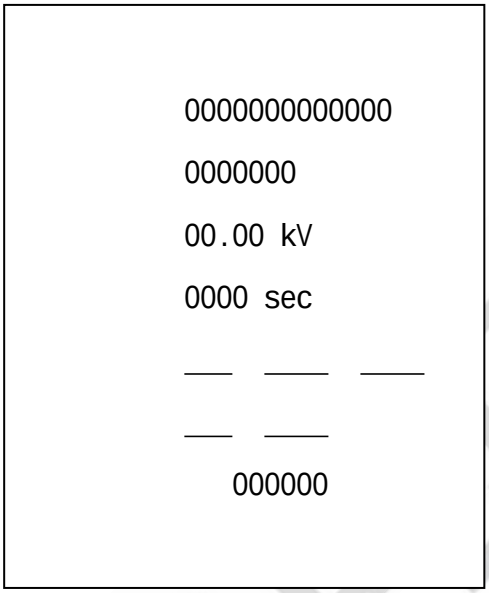

1.

2.

3. “ ”

4.

“ ”

5. “ ”

6.

“ ”

-10--40

<1000M

<85%

1)

2)

1)

2

1)

2) ×

“

”　　“　　”

1

2

1.

2.

□　□　□　□

1

2

3　　2　　24

027-83267669

24　　48

4