HZXL-L

SF6 定量检漏仪

产品说明书

武汉赫兹电力设备有限公司

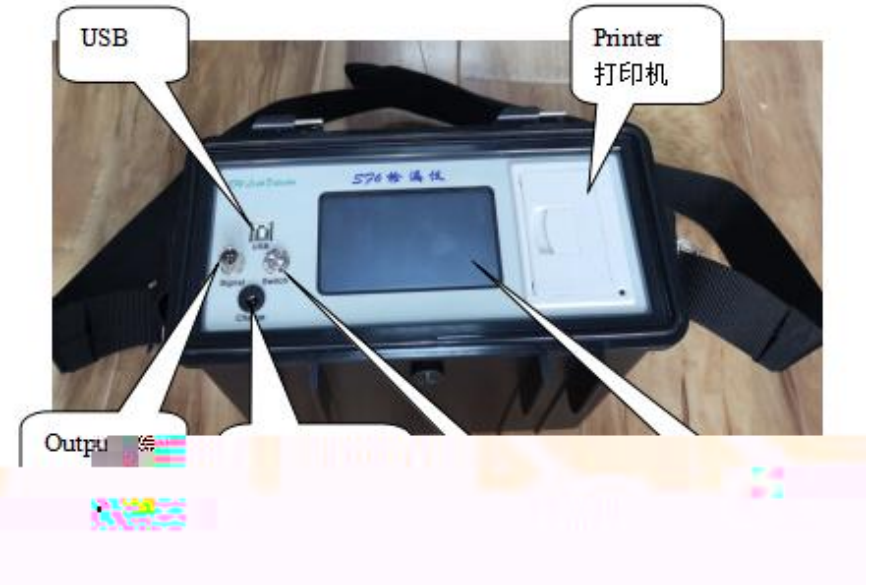
USB
Printer
打印机
Outpu

SF6 Leak Detector
With Fine Equipped Power Grid

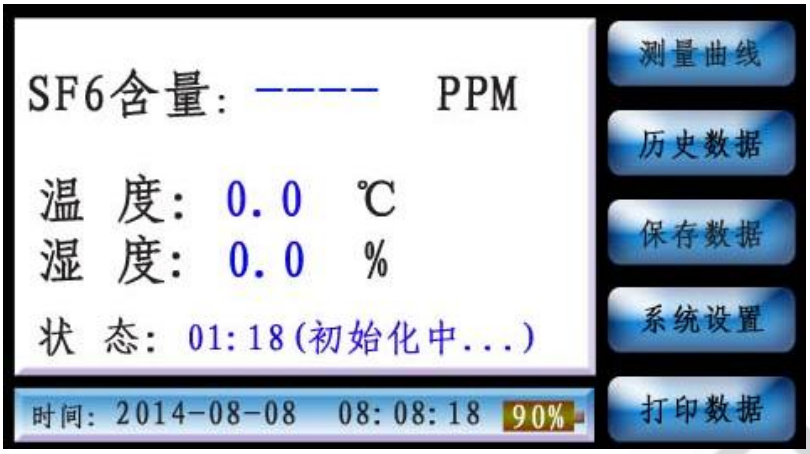
SF6含量: ----- PPM
温 度: 0.0 ℃
湿 度: 0.0 %
状 态: 01:18(初始化中...)
时间: 2014-08-08 08:08:18 90%
测量曲线
历史数据
保存数据
系统设置
打印数据

SF6含量: 20.0 PPM
50
40
30
20
10
0
t (s)
测量数据
历史数据
保存数据
系统设置
打印数据
时间: 2014-08-08 08:08:18
90%

编号: 1
总条数:1000
时间: 2014-08-08 08:08:18
SF6含量 : 18.2 PPM
温 度 : 20.8 ℃
删除本条
格式化
上一条
下一条
返回测量
间: 2014-08-08 08:08:18
90%
打印数据

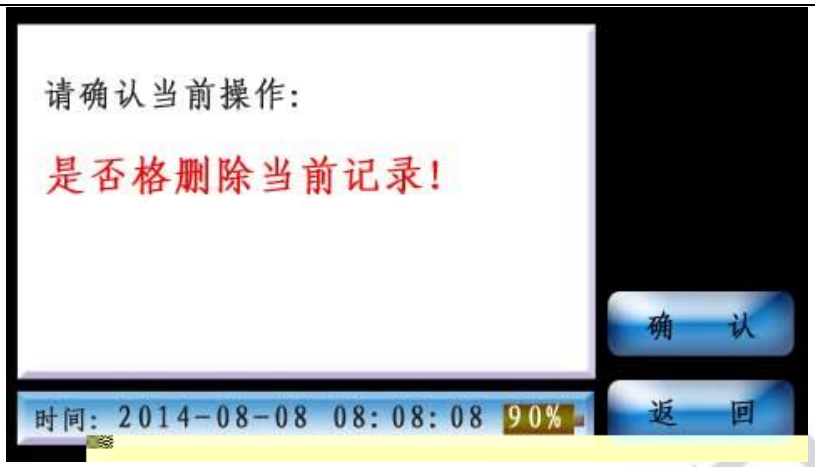
请确认当前操作：
是否格删除当前记录！
确 认
返 回
时间：2014-08-08 08:08:08 90%

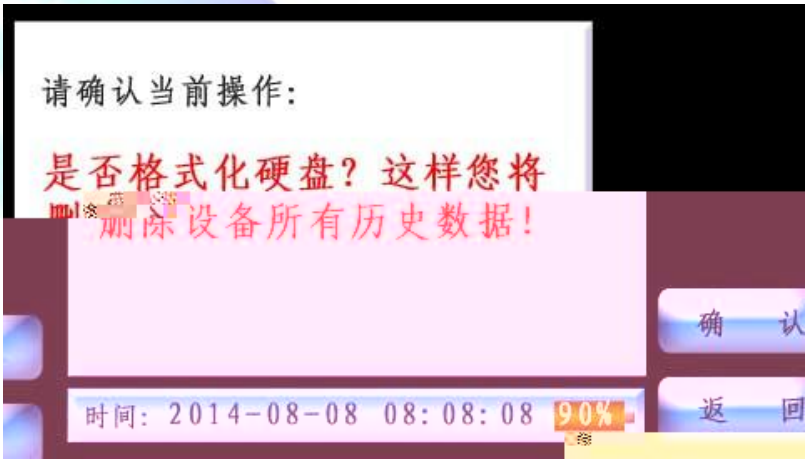
请确认当前操作：
是否格式化硬盘？这样您将
删除设备所有历史数据！
确 认
返 回
时间：2014-08-08 08:08:08 90%

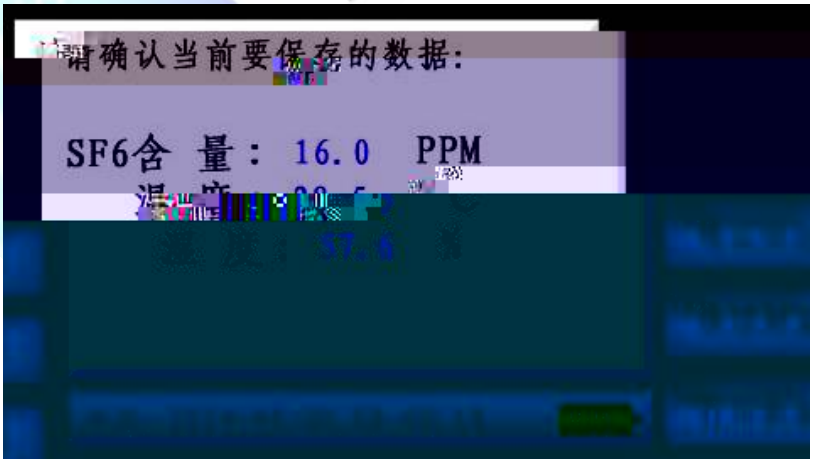
请确认当前要保存的数据:
SF6含 量： 16.0 PPM

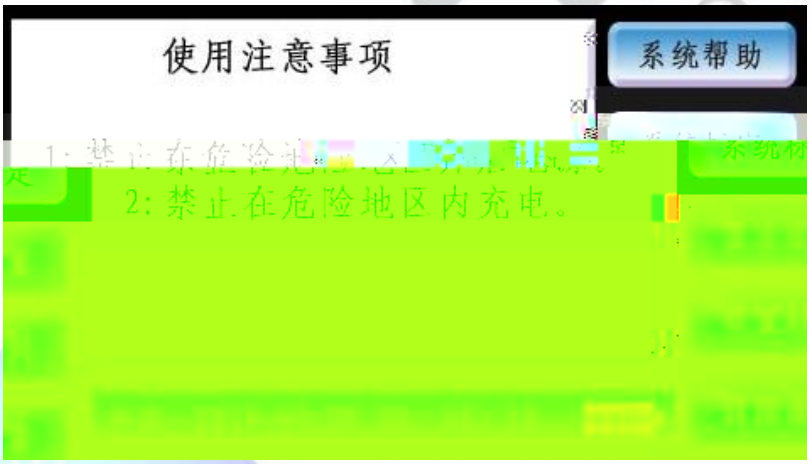
使用注意事项
系统帮助
2：禁止在危险地区内充电。

请输入操作密码：
1 ★ ★ 2
3 ★ ★ 4
5 ★ ★ 6
注意：非专业人员
请勿任意修改数据！
确 认
返 回
时间：2014-08-08 08:08:08 90%

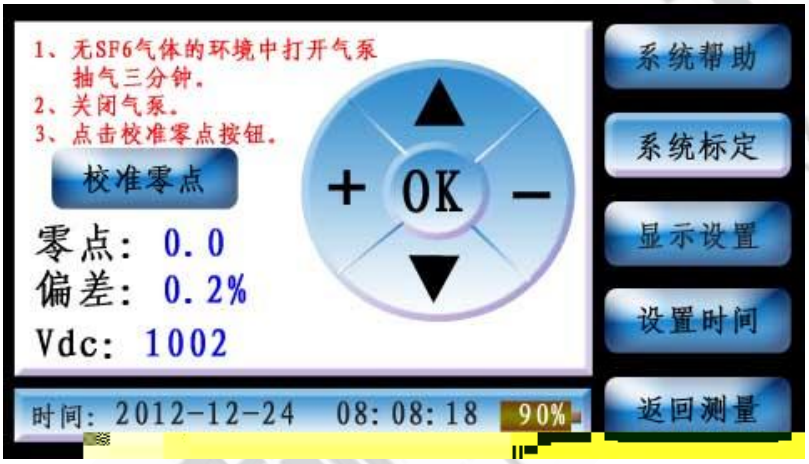
1、无SF6气体的环境中打开气泵
抽气三分钟。
2、关闭气泵。
3、点击校准零点按钮。
校准零点
零点：0.0
偏差：0.2%
Vdc：1002
+ OK −
系统帮助
系统标定
显示设置
设置时间
返回测量
时间：2012-12-24 08:08:18 90%

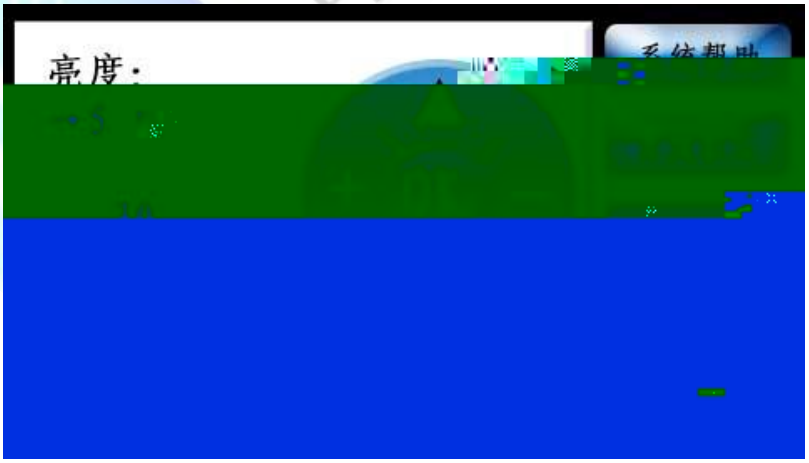
亮度：

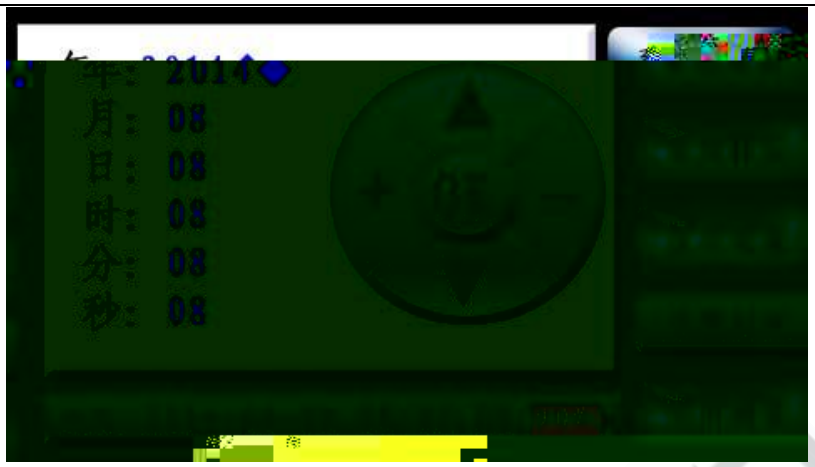

赫兹电力 HERTZ POWER

▶

▶

▶